


1 Aufbau nach RStO 12 Tafel 3, Zeile 1

FUSSGÄNGERZONE - Belastungsklasse 1

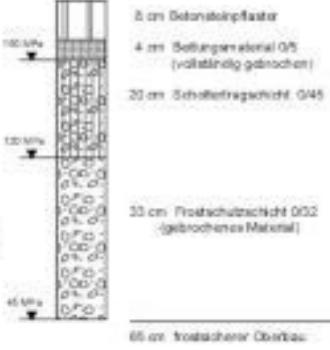

DIN 18315/ZTV Plaster - SB2.00
DIN 18315/ZTV Pflaster - SB2.06
DIN 18315/ZTV Se6-985-0457
DIN 18315/ZTV Se6-985-0457

Die geplanten Anschlusshöhen an Gebäudeeingängen und Toren sind an den Bestand anzupassen. Im Bereich des vorhandenen Kieselstreifens sind die neuen Flächen an den Bord des Traufstreifens anzupflastern, an den Gebäuden sind die neuen Flächen auf einer Anschlusshöhe bzw. geringfügig höher anzupassen, um ggf. erforderliche Reparaturmaßnahmen am Gebäude durch das Antiflastern zu minimieren.

996950

8 cm Betonsteinpflaster
4 mm Bettungsmaterial 0/5 (vollständig gebrochen)
20 cm Schotterfugssicht G45
33 cm Protschutzschicht 002 (gebrochenes Material)

DIN 18315/ZTV Se6-985-0457

86 cm Frostabsicherer Oberdach

Untergrund/Unterbau entsprechend ZTVE-SEB 00

0+069,685
0+068,157
0+068,157
M1 0+055,5

0+060,000
0+050,000
0+040,000
M2 0+051,5
M3 0+035,5

0+030,000

0+020,000
M4 0+019,5
M5 0+004

0+01,000
Schloß sh.U16.3

0+00,000
verpolier-
anlage

Steuersäule 2 mit Kartenleser, Zahleinheitstastatur, Ampel und Feuerwehrsteuerung

4 Polier einzelnstehend, fest eingebaut, sowie jeweils ein Polier an der Steuersäule



599695

996925

34.78 2

Parkplatz

Tiefbord, Anlauf 3 cm

zur Entwässerung und
Kennzeichnung der
Grundstücksgrenze

Natursteinbord,
Anlauf 2 cm

Fahradständer
(10 Stück)

Natursteinbord
Anlauf 3 cm

Hausanschluss-
kasten mit
Zählerschubzeuge

Steuersäule 1 mit
Kartenleser, Steuerung,
Ampel und Feuer-
wehrsteuerung

Baustelle 02.2016

3502 8 3503 1

0,007,200

599690

Am Vogentrich

34.88 2

3m Natursteinbord
Anlauf fallend von
3 auf 0 cm

Tiefbord zur Kennzeichnung
der Grundstücksgrenze

Tiefbord zur Kennzeichnung
der Grundstücksgrenze

Betonstützmauer, ohne
Sitzbank, aber mit
eingearbeiteter Stahlkante
(skatertauglich)

Rasenfläche
0,1 m breit, 0,2 m tief

Geländeausarbeitung
an den Bestandsweg
auf ca. 5 m Länge

3-reihige Pflastersteine,
Breite 30 cm,

Rückensetze (10 cm)
und Bettung (20 cm)

in Distanzbeton und 10 cm
Sauberkittschicht

HINWEIS

Die Gestaltung der Freiflächen dieser Baumaßnahme erfolgte in Absprache mit der Planung der Freianlagen der im Bau befindlichen Hochbaumaßnahme Studienst.

Zur Information sind die Gestaltungspläne der Hochbaumaßnahme beigelegt (Unterlage 18.13).

Die Mauerleiterteile der Rundbeete sowie die Sitzauflagen sind gemäß der beigefügten Skizzen der Hochbaumaßnahme herzustellen. Eine Einheitlichkeit ist zu gewährleisten.

996900

34.89 2

Fahradständer
(6 Stück)

Betonstützmauer
mit Holzsitzbank

Tiefbord zur Kennzeichnung
der Grundstücksgrenze

Tiefbord 10/30
Anlaufhöhe 10 cm

Podest:
Betonrechteck-
pflaster, anthrazit

30x60 Noppen-
pflaster

1,30

3502 10

3504 1

3505

599690

3 Aufbau nach RStO 12

GEHWEG

8 cm Gehwegplatten 30x30

2 Aufbau nach RStO 12

GEHWEG

8 cm Betonsteinpflaster
wie Fußgängerzone Vogentrich

8 cm Gehwegplatten 30x30

8 cm Betonsteinpflaster
wie Fußgängerzone Vogentrich

8 cm Gehwegplatten 30x30

8 cm Betonsteinpflaster

8 cm Betonsteinpflaster

4 Aufbau nach RStO 12

GEHWEG (Fußgänger-/Fahrradrampe)

8 cm Betonsteinpflaster

3 cm Bettungsmauer 0/5

599690